

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ XÂY DỰNG
Số: 6401 /TB-SXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 30 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO
TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 01/PH-CBHQ ngày 20/11/2020 của Công ty TNHH Phúc Hiệu, địa chỉ: số 424/11A, Khu phố 5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, (số biên nhận 000.00.14.H19-201123-0004 ngày 23/11/2020 của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ – Sở Xây dựng - Trung tâm hành chính công tỉnh, ngày hẹn trả: 30/11/2020) cho sản phẩm:

- Tên sản phẩm: **GẠCH BÊ TÔNG**



- **Nhãn hiệu:** PHUC HIEU Co., Ltd
- **Kiểu loại, kích thước:** gạch bê tông thường, loại xây có trát.

Loại gạch	Mác gạch (Mpa)	Kích thước (mm)
Gạch bê tông rỗng	M5,0 và M7,5	390x190x190
Gạch bê tông rỗng	M5,0 và M7,5	390x190x90
Gạch bê tông rỗng	M5,0 và M7,5	180x80x80
Gạch bê tông đặc	M10,0	180x80x40

- Doanh nghiệp sản xuất: **CÔNG TY TNHH PHÚC HIỆU**

+ Địa chỉ trụ sở chính: số 424/11A, Khu phố 5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

+ Địa chỉ nhà máy sản xuất: ấp 1, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

- Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia **QCVN 16:2019/BXD**. Có giá trị từ ngày ban hành Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy đến ngày **22/10/2023**.

- **Phương thức chứng nhận: Phương thức 5** (Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ) theo Giấy chứng nhận hợp quy số **1909-20-00/02** ngày cấp 23/10/2020 kèm theo Quyết định cấp giấy chứng nhận số 5592/QĐ-QUACERT ngày 23/10/2020 do Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) cấp.

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH Phúc Hiếu. Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty TNHH Phúc Hiếu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./

Nơi nhận:

- Công ty TNHH Phúc Hiếu;
- TTHCC tỉnh;
- UBND huyện Vĩnh Cửu (để biết);
- BGĐ SXD;
- Văn phòng Sở (đăng trang TTĐT);
- Lưu: VT, QLCLXD. Nam



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: 01/PH-CBHQ

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH PHÚC HIẾU

Địa chỉ: 424/11A KP5, P.Tân Hiệp, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251.894651

- Fax: 0251.894651

Email: congtytnhhphuchieu@yahoo.com

CÔNG BỐ

Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường:

- Tên sản phẩm: **Gạch bê tông thường, loại gạch xây có trát**
- Kiểu loại, đặc trưng kỹ thuật:

Loại gạch	Mác gạch (Mpa)	Kích thước (mm)
Gạch bê tông rỗng	M5,0 và M7,5	390x190x190
Gạch bê tông rỗng	M5,0 và M7,5	390x190x90
Gạch bê tông rỗng	M5,0 và M7,5	180x80x80
Gạch bê tông đặc	M10,0	180x80x40



- Nhãn hiệu thương mại:

Phù hợp với Quy chuẩn QCVN 16:2019/ BXD - Nhóm sản phẩm vật liệu xây
Thông tin bổ sung:

- Căn cứ công bố hợp quy: theo giấy chứng nhận hợp quy số 1909 của Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert).
- Phương thức đánh giá: Phương thức 5 theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012

Công ty TNHH Phúc Hiếu cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm GẠCH BÊ TÔNG THƯỜNG, LOẠI GẠCH XÂY CÓ TRÁT do Công ty chúng tôi sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác.

Đồng Nai, ngày 20 tháng 11 năm 2020

CÔNG TY TNHH PHÚC HIẾU

Giám đốc



Phan Thị Hiền Lương

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN
PHÙ HỢP (QUACERT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN SAO

Số: 5592 /QĐ-QUACERT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Giấy chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP

Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1328/QĐ-TĐC ngày 01/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp;

Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-BXD ngày 30/07/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chỉ định Tổ chức đánh giá sự phù hợp;

Căn cứ vào kết quả thẩm xét hồ sơ đánh giá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp các Giấy chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16 : 2019/BXD cho sản phẩm Gạch bê tông thường, loại gạch xây có trát (chi tiết sản phẩm theo Giấy chứng nhận số mã số 1909-20-00/02) của Công ty TNHH Phúc Hiếu có địa chỉ tại -Trụ sở: 424/11A khu phố 5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Địa chỉ cũ: C23A, khu phố 5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam) -Xưởng sản xuất bê tông : Ấp 1, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điều 2. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày 23/10/2020 đến ngày 22/10/2023 với điều kiện Công ty TNHH Phúc Hiếu tuân thủ các yêu cầu về duy trì chứng nhận, được đánh giá giám sát 12 tháng một lần và đột xuất khi cần thiết, trong đó giám sát lần 1 với giấy chứng nhận nêu tại Điều 1 phải thực hiện trước 23/10/2021.

Điều 3. Trong thời gian hiệu lực của Giấy chứng nhận, Công ty TNHH Phúc Hiếu được phép sử dụng Giấy chứng nhận số mã số 1909-20-00/02, Dấu hợp quy số và có trách nhiệm đảm bảo sản phẩm đã được chứng nhận được sản xuất và đưa vào lưu thông phù hợp với QCVN 16 : 2019/BXD và các quy định có liên quan của pháp luật.

Điều 4. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận, Công ty TNHH Phúc Hiếu có trách nhiệm thực hiện thủ tục công bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- Lưu: VT, hồ sơ chứng nhận

Fax: EMS: Thư:

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực... Quyền số...

Ngày

GIÁM ĐỐC



Phạm Lê Cường



TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)

8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

T +84 (24) 3756 1025 | F +84 (24) 3756 3188

E quacert@quacert.gov.vn | W www.quacert.gov.vn

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đăng Minh Khoa

QF 23-03 Rev: 15.07.2019

GIẤY CHỨNG NHẬN

Sản phẩm: **Gạch bê tông thường, loại gạch xây có trát**

Loại gạch	Mức gạch (Mpa)	Kích thước mm)
Gạch bê tông rỗng	M5,0 và M7,5	390 x 190 x 190
Gạch bê tông rỗng	M5,0 và M7,5	390 x 190 x 90
Gạch bê tông rỗng	M5,0 và M7,5	180 x 80 x 80
Gạch bê tông đặc	M10,0	180 x 80 x 40

nhãn hiệu thương mại



được sản xuất tại

CÔNG TY TNHH PHÚC HIẾU

Trụ sở: 424/11A, KP 5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Xưởng sản xuất: Ấp 1, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

QCVN 16:2019/BXD

và được phép sử dụng Dấu hợp quy



Phương thức đánh giá:

Phương thức 5 (theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Số Giấy chứng nhận:

1909

Mã số: 1909-20-00/02

Hiệu lực Giấy chứng nhận:

từ ngày 23/10/2020 đến ngày 22/10/2023

GIÁM ĐỐC



Phạm Lê Cường

ĐÃ THU PHÍ

UBND PHƯỜNG QUYẾT THẮNG

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: Quyền số: SCT/BS

Ngày: 27-11-2020



CHỦ TỊCH

Nguyễn Đăng Minh Khoa

KT3-01733BXD0/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

14/10/2020

Page 01/02

- Tên mẫu : GẠCH BÊ TÔNG RỖNG, MÁC M5,0, KÍCH THƯỚC 390x190x190 (mm)
Name of sample THÔNG TIN MẪU/ LÔ HÀNG *: 19082020
KÝ HIỆU MẪU/ TEM NIÊM PHONG **: 20.08317 ÷ 20.08321
- Mô tả mẫu : - Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do khách hàng
Description cung cấp. / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer
- 10 viên/ bricks – (390 x 188 x 190) mm
- Trên mẫu có dán tem niêm phong của QUACERT
There is the seal stamp of QUACERT on sample
- Số lượng mẫu : 01
Quantity
- Ngày nhận mẫu : 01/10/2020
Date of receiving
- Nơi gởi mẫu : TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)
Customer Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
- Thời gian thử nghiệm : 02/10/2020 - 14/10/2020
Testing duration
- Phương pháp thử : TCVN 6477 : 2016 - Gạch bê tông
Test method
- Thông tin do khách hàng cung cấp/ Information was given by the customer:
Theo thông báo của khách hàng, mẫu gạch trên được lấy mẫu theo Biên bản lấy mẫu số 01/NQS-BB, ngày 29/09/2020 của Trung tâm chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn (QUACERT).
The above brick was sampled according to the minutes of sampling ref. 01/NQS-BB of Viet Nam Certification Services (QUACERT) dated 29/09/2020.
- Kết quả thử nghiệm :
Test result

Tên chỉ tiêu/Characteristic	Kết quả thử nghiệm/ Test result		
9.1. Cường độ nén, Compressive strength	MPa	2	TB
9.2. Độ hút nước, Water absorption	%	11,0	11,8
9.3. Độ thấm nước, Water permeability	L/m ² h	7,8	11,6

Ghi chú/ Note: TB: Trung bình/ Average

TRƯỞNG PTN XÂY DỰNG

HEAD OF CIVIL ENGINEERING
TESTING LAB.

Trần Huỳnh Chương
Lê Thị Hoa

TL. GIÁM ĐỐC

PR. DIRECTOR

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.

KÝ HIỆU
TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG
CHẤT LƯỢNG 3

Nguyễn Tấn Tùng

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.

2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.

3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level.

4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95 %.


5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rg.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.

Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rg.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.

KT3-01733BXD0/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

14/10/2020
Page 02/02

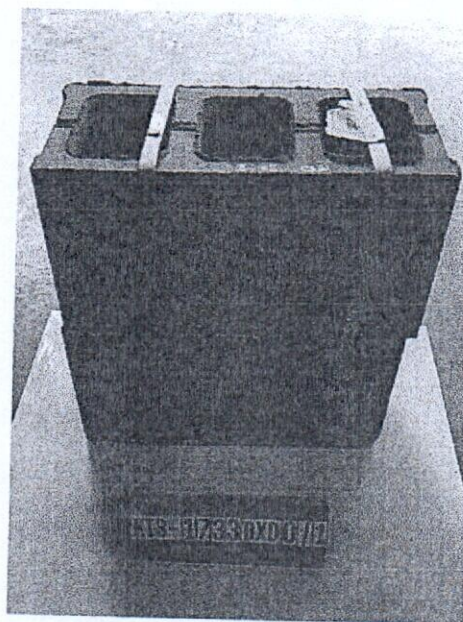

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
4. Độ không đảm bảo do mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95 %.
Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level.
5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.

KT3-01733BXD0/2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

14/10/2020

Page 01/02

- Tên mẫu : GẠCH BÊ TÔNG RỒNG, MÁC M7,5, KÍCH THUỐC 390x190x190 (mm)
Name of sample THÔNG TIN MẪU/ LÔ HÀNG *: 19082020
KÝ HIỆU MẪU/ TEM NIÊM PHONG **: 20.08322 ÷ 20.08326
- Mô tả mẫu : - Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do khách hàng cung cấp. / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer
Description - 10 viên/ bricks – (390 x 188 x 190) mm
Trên mẫu có dán tem niêm phong của QUACERT
There is the seal stamp of QUACERT on sample
- Số lượng mẫu : 01
Quantity
- Ngày nhận mẫu : 01/10/2020
Date of receiving
- Nơi gởi mẫu : TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)
Customer Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
- Thời gian thử nghiệm : 02/10/2020 - 14/10/2020
Testing duration
- Phương pháp thử : TCVN 6477 : 2016 - Gạch bê tông
Test method
- Thông tin do khách hàng cung cấp/ Information was given by the customer:
Theo thông báo của khách hàng, mẫu gạch trên được lấy mẫu theo Biên bản lấy mẫu số 01/NQS-BB, ngày 29/09/2020 của Trung tâm chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn (QUACERT).
The above brick was sampled according to the minutes of sampling ref. 01/NQS-BB of Viet Nam Certification Services (QUACERT) dated 29/09/2020.
- Kết quả thử nghiệm :
Test result

Tên chỉ tiêu/ Characteristic	Kết quả thử nghiệm/ Test result
9.1. Cường độ nén, MPa Compressive strength	1 2 3 TB 11,8 12,5 11,8 12,0
9.2. Độ hút nước, % Water absorption	7,9
9.3. Độ thấm nước, L/m ² h Water permeability	6,6

Ghi chú/ Note: TB: Trung bình/ Average

TRƯỜNG PTN XÂY DỰNG
HEAD OF CIVIL ENGINEERING
TESTING LAB.

Trần Huỳnh Chương

TL. GIÁM ĐỐC

PP. DIRECTOR

TRƯỜNG PHÒNG THỬ NGHIỆM

HEAD OF TESTING LAB.

Nguyễn Tấn Tùng

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo do mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95 %.
Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level.
- Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.


KT3-01733BXD0/2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT



14/10/2020

Page 02/02

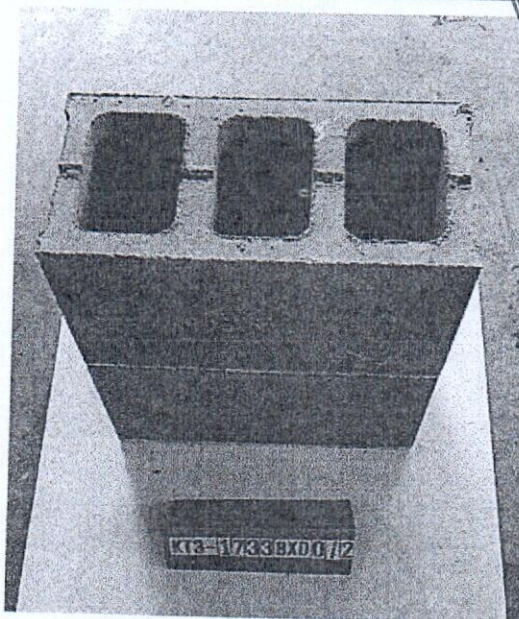

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu đo khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
4. Độ không đảm bảo do mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95 %.
Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level.
5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.

KT3-01733BXD0/3

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

14/10/2020
Page 01/02

- Tên mẫu : GẠCH BÊ TÔNG RỒNG, MÁC M5,0, KÍCH THƯỚC 390x190x90 (mm)
Name of sample THÔNG TIN MẪU/ LÔ HÀNG *: 20082020
KÝ HIỆU MẪU/ TEM NIÊM PHONG **: 20.08327 ÷ 20.08329
- Mô tả mẫu : - Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do khách hàng cung cấp. / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer
Description - 10 viên/ bricks – (390 x 90 x 190) mm
Trên mẫu có dán tem niêm phong của QUACERT
There is the seal stamp of QUACERT on sample
- Số lượng mẫu : 01
Quantity
- Ngày nhận mẫu : 01/10/2020
Date of receiving
- Nơi gởi mẫu : TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)
Customer Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
- Thời gian thử nghiệm : 02/10/2020 - 14/10/2020
Testing duration
- Phương pháp thử : TCVN 6477 : 2016 - Gạch bê tông
Test method
- Thông tin do khách hàng cung cấp/ Information was given by the customer:
Theo thông báo của khách hàng, mẫu gạch trên được lấy mẫu theo Biên bản lấy mẫu số 01/NQS-BB, ngày 29/09/2020 của Trung tâm chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn (QUACERT).
The above brick was sampled according to the minutes of sampling ref. 01/NQS-BB of Viet Nam Certification Services (QUACERT) dated 29/09/2020.

9. Kết quả thử nghiệm Test result

Tên chỉ tiêu/ Characteristic	Kết quả thử nghiệm/ Test result
9.1. Cường độ nén, Compressive strength	21,8 20,8 19,7 20,8
9.2. Độ hút nước, Water absorption	7,6
9.3. Độ thấm nước, Water permeability	6,4

Ghi chú/ Note: TB: Trung bình/ Average

TRƯỞNG PTN XÂY DỰNG
HEAD OF CIVIL ENGINEERING
TESTING LAB.

Trần Huỳnh Chương

TL. GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM PHONG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Hoa


Nguyễn Tấn Tùng

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo do mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95 %.
Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level.
- Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.

KT3-01733BXD0/3

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

14/10/2020
 Page 02/02

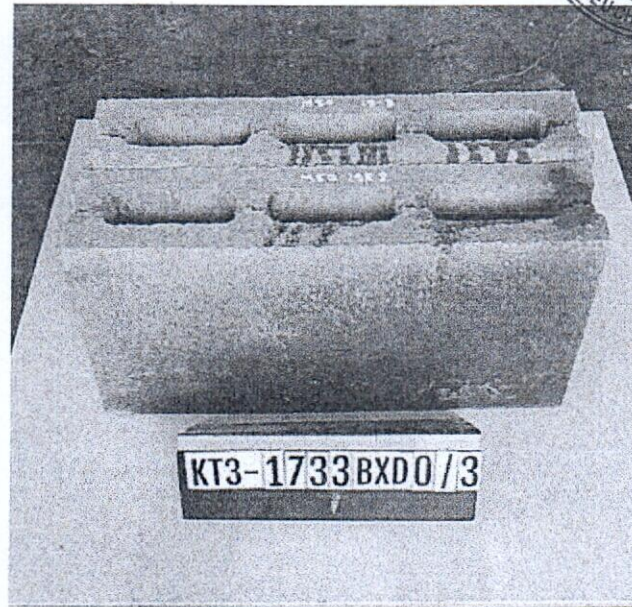

Handwritten signature



1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95 %.
Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level.
5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.

KT3-01733BXD0/4

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

14/10/2020

Page 01/02

- Tên mẫu : GẠCH BÊ TÔNG Rỗng, MÁC M7,5, KÍCH THƯỚC 390x190x90 (mm)
Name of sample THÔNG TIN MẪU/ LÔ HÀNG *: 20082020
KÝ HIỆU MẪU/ TEM NIÊM PHONG **: 20.08330 ÷ 20.08332
- Mô tả mẫu : - Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do khách hàng cung cấp. / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer
Description - 10 viên/ bricks – (390 x 88 x 190) mm
Trên mẫu có dán tem niêm phong của QUACERT
There is the seal stamp of QUACERT on sample
- Số lượng mẫu : 01
Quantity
- Ngày nhận mẫu : 01/10/2020
Date of receiving
- Nơi gửi mẫu : TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)
Customer Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
- Thời gian thử nghiệm : 02/10/2020 - 14/10/2020
Testing duration
- Phương pháp thử : TCVN 6477 : 2016 - Gạch bê tông
Test method
- Thông tin do khách hàng cung cấp/ Information was given by the customer:
Theo thông báo của khách hàng, mẫu gạch trên được lấy mẫu theo Biên bản lấy mẫu số 01/NQS-BB, ngày 29/09/2020 của Trung tâm chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn (QUACERT).
The above brick was sampled according to the minutes of sampling ref. 01/NQS-BB of Viet Nam Certification Services (QUACERT) dated 29/09/2020.
- Kết quả thử nghiệm :
Test result

Tên chỉ tiêu/ Characteristic	Kết quả thử nghiệm/ Test result
9.1. Cường độ nén, MPa Compressive strength	1 2 3 TB 21,7 21,2 23,0 22,0
9.2. Độ hút nước, % Water absorption	7,7
9.3. Độ thấm nước, l/m ² .h Water permeability	6,6

Ghi chú/ Note: TB: Trung bình/ Average

TRƯỞNG PTN XÂY DỰNG
HEAD OF CIVIL ENGINEERING
TESTING LAB.

Trần Huỳnh Chương

TL. GIÁM ĐỐC
PP. DIRECTOR
PHÒNG PHONG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.

Nguyễn Tấn Tùng

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo do mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95 %.
Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level.
- Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.

KT3-01733BXD0/5

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

14/10/2020

Page 01/02

- Tên mẫu : GẠCH BÊ TÔNG RỒNG, MÁC M5,0, KÍCH THƯỚC 180x80x80 (mm)
Name of sample THÔNG TIN MẪU/ LÔ HÀNG *: 22082020
KÝ HIỆU MẪU/ TEM NIÊM PHONG **: 20.08333
- Mô tả mẫu : - Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do khách hàng cung cấp. / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer
Description - 10 viên/ bricks – (180 x 80 x 80) mm
Trên mẫu có dán tem niêm phong của QUACERT
There is the seal stamp of QUACERT on sample
- Số lượng mẫu : 01
Quantity
- Ngày nhận mẫu : 01/10/2020
Date of receiving
- Nơi gửi mẫu : TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)
Customer Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
- Thời gian thử nghiệm : 02/10/2020 - 14/10/2020
Testing duration
- Phương pháp thử : TCVN 6477 : 2016 - Gạch bê tông
Test method
- Thông tin do khách hàng cung cấp/ Information was given by the customer:
Theo thông báo của khách hàng, mẫu gạch trên được lấy mẫu theo Biên bản lấy mẫu số 01/NQS-BB, ngày 29/09/2020 của Trung tâm chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn (QUACERT).
The above brick was sampled according to the minutes of sampling ref. 01/NQS-BB of Viet Nam Certification Services (QUACERT) dated 29/09/2020.

9. Kết quả thử nghiệm :
Test result

Tên chỉ tiêu/ Characteristic	Kết quả thử nghiệm/ Test result
9.1. Cường độ nén/ Compressive strength	MPa
9.2. Độ hút nước/ Water absorption	%
9.3. Độ thấm nước/ Water permeability	l/m ² h

Ghi chú/ Note: TB: Trung bình/ Average

TRƯỞNG PTN XÂY DỰNG
HEAD OF CIVIL ENGINEERING
TESTING LAB

Trần Huỳnh Chương

TL. GIÁM ĐỐC

PP. DIRECTOR

TRUNG TÂM PHONG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.

Nguyễn Tấn Tùng

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Hoa

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.

2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.

3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.

4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với k = 2, mức tin cậy 95 %.
Estimated expanded uncertainty of measurement with k = 2, at 95 % confidence level.

5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dn.cs@quatest3.com.vn và rg.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.


Please contact Quatest 3 at the email addresses dn.cs@quatest3.com.vn and rg.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.

KT3-01733BXD0/5

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

14/10/2020

Page 02/02

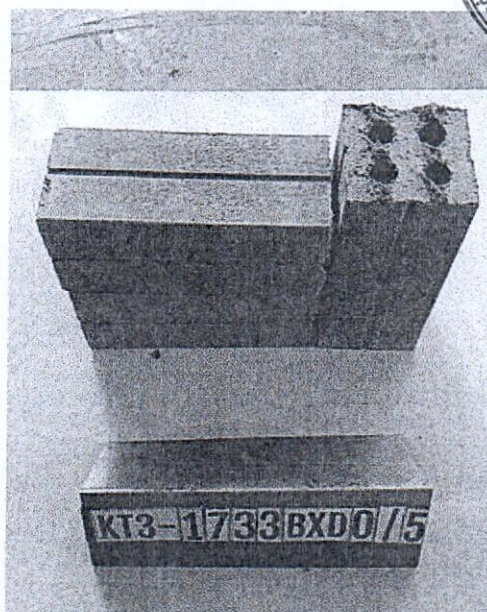

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
4. Độ không đảm bảo do mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95 %.
Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level.
5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rg.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rg.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.

KT3-01733BXD0/6

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

14/10/2020
Page 01/02

- Tên mẫu : GẠCH BÊ TÔNG RỒNG, MÁC M7,5, KÍCH THƯỚC 180x80x80 (mm)
Name of sample THÔNG TIN MẪU/ LÔ HÀNG *: 22082020
KÝ HIỆU MẪU/ TEM NIÊM PHONG **: 20.08334
- Mô tả mẫu : - Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do khách hàng
Description cung cấp. / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer
- 10 viên/ bricks – (180 x 80 x 80) mm
Trên mẫu có dán tem niêm phong của QUACERT
There is the seal stamp of QUACERT on sample
- Số lượng mẫu : 01
Quantity
- Ngày nhận mẫu : 01/10/2020
Date of receiving
- Nơi gửi mẫu : TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)
Customer Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
- Thời gian thử nghiệm : 02/10/2020 - 14/10/2020
Testing duration
- Phương pháp thử : TCVN 6477 : 2016 - Gạch bê tông
Test method
- Thông tin do khách hàng cung cấp/ Information was given by the customer:
Theo thông báo của khách hàng, mẫu gạch trên được lấy mẫu theo Biên bản lấy mẫu số 01/NQS-BB, ngày 29/09/2020 của Trung tâm chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn (QUACERT).
The above brick was sampled according to the minutes of sampling ref. 01/NQS-BB of Viet Nam Certification Services (QUACERT) dated 29/09/2020.

9. Kết quả thử nghiệm Test result

Tên chỉ tiêu/ Characteristic	Kết quả thử nghiệm/ Test result
9.1. Cường độ nén, Compressive strength	17,5
9.2. Độ hút nước, Water absorption	8,0
9.3. Độ thấm nước, Water permeability	5,3

Ghi chú/ Note: TB: Trung bình/ Average

TRƯỞNG PTN XÂY DỰNG
HEAD OF CIVIL ENGINEERING
TESTING LAB.

Trần Huỳnh Chương

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Hoa

GIÁM ĐỐC
PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95 %.
Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level.
- Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.


KT3-01733BXD0/6

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT



14/10/2020

Page 02/02

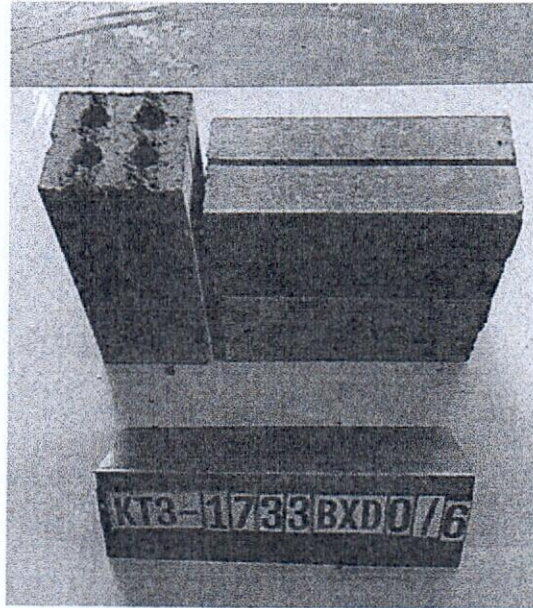

Handwritten signature



1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95 %.
Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level.
5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.

KT3-01733BXD0/7

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

14/10/2020

Page 01/02

- Tên mẫu : GẠCH BÊ TÔNG ĐẶC, MÁC M10,0, KÍCH THƯỚC 180x80x40 (mm)
Name of sample THÔNG TIN MẪU/ LÔ HÀNG *: 24082020
KÝ HIỆU MẪU/ TEM NIÊM PHONG **: 20.08335
- Mô tả mẫu : - Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do khách hàng cung cấp. / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer
Description - 10 viên/ bricks – (180 x 80 x 40) mm
Trên mẫu có dán tem niêm phong của QUACERT
There is the seal stamp of QUACERT on sample
- Số lượng mẫu : 01
Quantity
- Ngày nhận mẫu : 01/10/2020
Date of receiving
- Nơi gửi mẫu : TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)
Customer Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
- Thời gian thử nghiệm : 02/10/2020 - 14/10/2020
Testing duration
- Phương pháp thử : TCVN 6477 : 2016 - Gạch bê tông
Test method
- Thông tin do khách hàng cung cấp/ Information was given by the customer:
Theo thông báo của khách hàng, mẫu gạch trên được lấy mẫu theo Biên bản lấy mẫu số 01/NQS-BB, ngày 29/09/2020 của Trung tâm chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn (QUACERT).
The above brick was sampled according to the minutes of sampling ref. 01/NQS-BB of Viet Nam Certification Services (QUACERT) dated 29/09/2020.
- Kết quả thử nghiệm : **UBND PHƯƠNG TÂN HIỆP**
Test result **CHỨNG THỰC BẢN SAO NÀY ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Tên chỉ tiêu/ Characteristic	Kết quả thử nghiệm/ Test result
9.1. Cường độ nén, MPa Compressive strength	1 2 3 TB 57,8 49,5 52,6 53,3
9.2. Độ hút nước, % Water absorption	7,7
9.3. Độ thấm nước, L/m ² h Water permeability	3,0

Ghi chú/ Note: TB: Trung bình/ Average

TRƯỞNG PTN XÂY DỰNG
HEAD OF CIVIL ENGINEERING
TESTING LAB.

Trần Huỳnh Chương

TL. GIÁM ĐỐC

PP. DIRECTOR

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.

Nguyễn Tấn Tùng

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo do mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, at 95 % confidence level.
Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level.
- Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.

KT3-01733BXD0/7

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

14/10/2020
 Page 02/02



1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95 %.
Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level.
5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.